

AmfiFeszt

Tűz- és Biztonságvédelmi Terv

kivonat



2026. szeptember 12-13.



Tartalomjegyzék

1.	Tűz- és Biztonságvédelmi Terv célja, hatálya	3
2.	Alapinformációk	3
3.	Rendezvény szervezésében résztvevők elérhetősége	3
5.	Gépjárművel behajtás	4
6.	Gázpalackok.....	4
7.	Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.....	4
8.	Dohányzás	5
9.	Elektromos berendezések	5
10.	Tűzjelzés	6
11.	Tűzoltás	6
12.	Viharos időjárás.....	7
13.	Elhagyott tárgy	7
14.	Egészségügyi probléma	7
15.	Tűzvédelmi oktatás, tájékoztatás.....	7
16.	Rendezvény helyszínrajza.....	8

1. Tűz- és Biztonságvédelmi Terv célja, hatálya

A Tűz- és Biztonságvédelmi Terv a rendezvény biztonságos lebonyolításához szükséges tűzvédelmi előírásokat, valamint tűzeset, műszaki mentés, egyéb káresemény, viharos időjárás esetén szükséges biztonsági intézkedéseket tartalmazza.

A Tűz- és Biztonságvédelmi Terv hatálya kiterjed a rendezvény szervezésében és lebonyolításában részt vevő valamennyi személyre, a rendezvényen fellépőkre, árusítókra, látogatókra, valamint minden személyre, aki a rendezvény területén bármilyen jogcímen tartózkodik.

2. Alapinformációk

Rendezvény megnevezése: AmfiFeszt

Rendezvény rendeltetése: nyílt esemény

Rendezvény meghirdetett címe: 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 2-14., Katonavárosi amfiteátrum

Rendezvény pontos helyszíne:

- 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 2-14. (hrsz.: 17599)
- 1036 Budapest, Szőlő utca (Nagyszombat utca és Viador utca közötti szakasza)
- 1036 Budapest, Viador utca (Szőlő utca és Pacsirtamező utca közötti szakasza)
- 1036 Budapest, Pacsirtamező utca (Viador utcai kereszteződésnél)
- 1036 Budapest, Nagyszombat utca (Szőlő utcai kereszteződés környezetében)

Rendezvény időtartama:

- 2026. szeptember 12. (szombat) 13-22 óráig
- 2026. szeptember 13. (vasárnap) 10-18 óráig

3. Rendezvény szervezésében résztvevők elérhetősége

Felelős rendezvény szervező személy: Abonyi Zsanett (Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft., telefon: +36 30 691-8620, e-mail: abonyi.zsanett@esernyos.hu)

Tűzvédelemért felelős személy: Kis-Guczi Péter (Lánglovagok Kft., e-mail: tuzvedelem@langlovagok.hu, telefon: +36 20 984-3648)

4. Megközelíthetőség, tűzoltó vízforrások

A helyszín gyalogosan a Nagyszombat utca, a Szőlő utca, a Viador utca és a Pacsirtamező utca felől közelíthető meg.

A Katonai amfiteátrumnak a Viador utcáról és a Szőlő utcáról van bejárata.

A tűzoltók részére gépjárművel a megközelítés a Nagyszombat utca – Szőlő utca útvonalon, vagy a Pacsirtamező Viador utca útvonalon, a Bécsi út Viador utca útvonalon vagy a Tímár utca Szőlő utca útvonalon.

A Szőlő utcában és a Viador utcában az úttest legalább 3 méter szélességben szabad marad, így tűzoltó gépjárművek részére a közlekedés biztosított. Ennek megfelelően az árusok a standjukat csak úgy üzemeltethetik, hogy ez a szabad szélesség megmaradjon.

A tűzcsapok megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni átmenetileg sem lehet.

5. Gépjárművel behajtás

A helyszínpítésben részt vevő gépjárműveknek az érintett területet mindkét napon a rendezvény kezdete előtt legkésőbb 30 perccel el kell hagyniuk. A rendezvény végeztével a területre csak akkor hajhatnak be, ha a látogatók már nincsenek olyan létszámban, hogy az balesetveszélyes lenne. Ennek megállapítása a felelős rendezvény szervező személy hatásköre.

A rendezvény területére gépjárművel való behajtást – rendőrség, mentők, tűzoltók – kivételével csak a felelős rendezvény szervező engedélyezhet.

6. Gázpalackok

A vendéglátó egységekben használatos PB-gáz palackok esetében a biztonsági lefúvató szeleppel ellátott PB-gáz palackok alkalmazása javasolt, melyek egy esetleges túlnyomás hatására egy szelepen keresztül kontrollált módon engedik el a túlnyomást, ezzel megakadályozva a belső nyomás veszélyes növekedését, a káros túlnyomást és a robbanást.

Tartalék PB-gáz palack tárolása a rendezvény területén nem engedélyezett. A kiürült PB-gáz palackokat a szabadtéri rendezvény területéről azonnal el kell szállítani. Ezért a gázpalack üzemeltetője a felelős.

A gázpalackokról az üzemeltetőnek nyilvántartást kell vezetnie. A gázpalack alkalmazása csak akkor kezdődhet meg, ha a felelős rendezvény személy vagy a tűzvédelemért felelős személy a nyilvántartást aláírta.

A gázpalackot a káros mechanikai és vegyi hatásoktól védeni kell.

Befagyott szelepű vagy lefagyott gázpalackot csak legfeljebb 40°C (313 K) hőmérsékletű vízzel szabad melegíteni.

A gázpalack szelepét és csatlakozószerelvényeit nem szabad zsír-, illetve olajtartalmú vagy könnyen gyulladó anyaggal tömíteni, kezelni.

A gázpalackot nem szabad zsíros vagy olajos kézzel, illetve ezekkel szennyezett ruhában kezelni, és zsíros vagy olajos ruhával tisztítani.

A gázpalackot álló helyzetben szabad készenlétben tartani.

7. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

A vendéglátó egységeknél PB gázpalack alkalmazásával nyílt lánggal történik alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, mely tűzvédelmi szakvizsgához nem kötött.

A tűzveszélyes tevékenység a Tűz- és Biztonságvédelmi Tervben meghatározott rendezvényidő alatt jelen dokumentációban meghatározottak szerint, állandó felügyelet mellett végezhető.

A tűzveszélyes tevékenységet tilos úgy végezni, hogy az robbanást okozzon, vagy a környezetében lévő tárgyakra – nem rendeltetésszerűen – veszélyt jelentsenek.

A tűzveszélyes tevékenység közvetlen közelében legalább 1 db, 34A 183B C oltási teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

A tűzveszélyes tevékenység végzéséért jelen dokumentációban megadott kapcsolattartó felel, mint tűzveszélyes tevékenységért felelős személy. Amennyiben a személy nincs megadva, vagy változás következik be, úgy azt a helyszínen jelezni kell a tűzvédelemért felelős személynek.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a tűzveszélyes tevékenységért felelős személy a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A gázpalackot alkalmazók esetében a tűzveszélyes tevékenység végzésének alapfeltétele a gázpalack nyilvántartás megléte.

Ezen pontban felsorolt tűzveszélyes tevékenységen túl tűzveszélyes tevékenység a felelős rendezvény szervező személy vagy a tűzvédelemért felelős személy által kiadott engedély birtokában kezdhető meg. A tűzveszélyes tevékenység befejezését is dokumentálni kell.

A rendezvény idején kívül, éjszaka a hagyományőrző sátraknál tartózkodók várhatóan fáklyát gyújtanak, tálcátüzet raknak. Ez nem a rendezvény hivatalos idején történik. A tűzrakás feltétele a szélcsendes idő, tálcátűznél legalább 10 m, fáklyánál legalább 3 m tűztávolság a sátraktól, és az érintett sátonál pluszban 1 db, legalább 13A teljesítményű tűzoltó készülék készenlétben tartása, amely készüléket a tűzveszélyes tevékenységet végzőnek kell biztosítania.

8. Dohányzás

A rendezvény területén általános dohányzási tilalom nincs.

A dohányzás tilos a gázpalackok 3 méteres körzetében. Ennek betartatása a gázpalack üzemeltetőjének a feladata, felelőssége.

A dohányzás tilos a hagyományőrző sátrakban és 3 méteres körzetében. Ennek betartatása a sátor üzemeltetőjének a feladata, felelőssége.

9. Elektromos berendezések

A felhasználói berendezés üzemeltetőjének a berendezést olyan módon kell üzemeltetnie, hogy az közvetlen tűz- és életveszélyt ne okozzon, a közcélú hálózat, a csatlakozó berendezés, valamint az összekötő berendezés más fogyasztói berendezéseinek épségét és zavartalan áramellátását ne veszélyeztesse, és az áramellátás minőségi követelményeinek teljesítését a minőségi előírásokat megszegő fogyasztásával ne akadályozza.

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

A villamos hálózatot túlterhelni tilos.

Túlmelegedés, rendellenes működés, égésre utaló szag esetén az elektromos berendezést azonnal le kell választani az elektromos hálózatról.

A villamos berendezések használati utasításában foglaltakat ismerni kell, és be kell tartani.

A vendéglátó egységeknél, árusítóknál, egyéb érintett helyen a nem használt villamos berendezéseket áramtalanítani kell. Ennek megfelelően a két rendezvénynap köztes idejében az ott használt villamos berendezések feszültség alatt nem lehetnek.

Az elektromos vezetéket úgy kell fektetni, hogy az botlásveszélyt ne okozzon.

A vendéglátóegységek, árusok által használt hosszabbítóknak legalább IP44-es védettségsűeknek kell lenniük, a szükséges keresztmetszettel.

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

10. Tűzjelzés

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó számon. A bejelentés során meg kell adni a pontos helyszínt, gyermeknap rendezvényről van szó, mi ég, mit veszélyeztet, emberélet van-e veszélyben, a helyszín merről közelíthető meg.

Ezt követően, vagy más személy bevonásával párhuzamosan a tűzvédelemért felelős személyt és a felelős rendezvény szervező személyt értesíteni kell.

11. Tűzoltás

Tűz esetén a tűzzel érintett terület áramtalanítását az áramellátást felügyelő villanyszerelő, vagy az adott egység üzemeltetője haladéktalanul végezze el.

Kis kiterjedésű és kezdődő tűz oltását lehetőség szerint a készenlétben tartott hordozható tűzoltó készülékekkel meg kell kezdeni.

A porral oltó tűzoltó készülék használatához a biztosítószegetet ki kell húzni, majd a készülékkel a tüzet megközelíteni. A tűz oltásához a tömlőt az egyik kézzel a tűz felé kell irányítani, majd a másik kézzel a szelepkart lenyomni. A porral oltót szakaszosan kell működtetni, nem egyből a tűzfészekre lőni az oltóanyagot, hanem fokozatosan fentről lefelé beteríteni porral a területet. Vigyázni kell arra, hogy a port ne lélegezzük be, mert fulladáshoz vezethet.

Amennyiben ember a rajta lévő ruházattal együtt ég, porral oltó alkalmazása szigorúan tilos.

Villamos feszültség alatt lévő berendezés oltására a tűzoltó készülék a rajta lévő leírásban található korlátozással használható.

A tűzhelyen meggyulladt olajat, zsiradékot, valamint feszültség alatt lévő berendezést vízzel oltani tilos.

Azt követően, hogy a hivatásos tűzoltóság vagy beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület a helyszínre érkezett, a tűzoltásvezető utasításai szerint kell eljárnia a rendezvény szervezésében részt vevőknek, illetőleg a területen tartózkodó valamennyi személynek.

Amennyiben a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati eljárást folytat le vagy a rendőrség bűnügyi helyszínelést végez, úgy a tűzvédelmi hatóság, illetve a rendőrség engedélye nélkül a tűzeset helyszíne nem változtatható meg.

12. Viharos időjárás

Amennyiben Budapesten a riasztás szellőkés miatt citromsárga vagy narancssárga fokozatú, úgy a felelős rendezvény szervező személy haladéktalanul elrendeli a sátrak elbontását, a mobil WC-k elszállítását.

Amennyiben Budapesten a riasztás zivatar, felhőszakadás vagy szellőkés miatt piros fokozatú, úgy a felelős rendezvény szervező személy haladéktalanul elrendeli a rendezvény felfüggesztését vagy befejezését, a rendezvényterület kiürítését.

Szükség esetén a színpad, egyéb felépítmények, tárgyak tekintetében rögzítéssel, bontással, épületbe szállítással haladéktalanul gondoskodni kell arról, hogy a szél miatti lehetséges elmozdulásuk ne okozzanak veszélyhelyzetet. A ponyvaszerkezetű építményeket teljes egészében el kell bontani.

Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a résztvevők tájékoztatva legyenek, hogy fa alatt, illetve közvetlen közelében átmenetileg se keressenek menedéket.

Amennyiben a szélsébség vagy szellőkés mértéke megközelíti azt az értéket, amelynél az adott eszköz, berendezés nem üzemeltethető, akkor adott eszköz, berendezés használatát haladéktalanul el kell rendelni, bontását olyan mértékben elvégezni, hogy az veszélyt ne jelentsen.

13. Elhagyott tárgy

Amennyiben valaki elhagyott tárgyat, különösen olyat, amelynek tartalma nem látható (pl. táska), haladéktalanul értesítenie kell a felelős rendezvény szervező személyt.

14. Egészségügyi probléma


Amennyiben a rendezvény során bárki egészségügyi ellátást igényel, úgy az esetkocsinál kérhet helyszíni segítséget, vagy a rendezvény szervezésében részt vevő személyeknél, akik értesítik az egészségügyi biztosítást ellátó személyeket.

Szükség esetén a 112-es segélyhívó számon bejelentést kell tenni.

15. Tűzvédelmi oktatás, tájékoztatás

A rendezvényen közreműködő gazdálkodó szervezetnek, vállalkozásnak a Tűz- és Biztonságvédelmi Tervet, vagy annak rá vonatkozó kivonatát át kell adni. Az adott szervezetnek kell gondoskodnia, hogy a saját munkavállalóik, alvállalkozóik körében annak megismertetéséről.

16. Rendezvény helyszínrajza

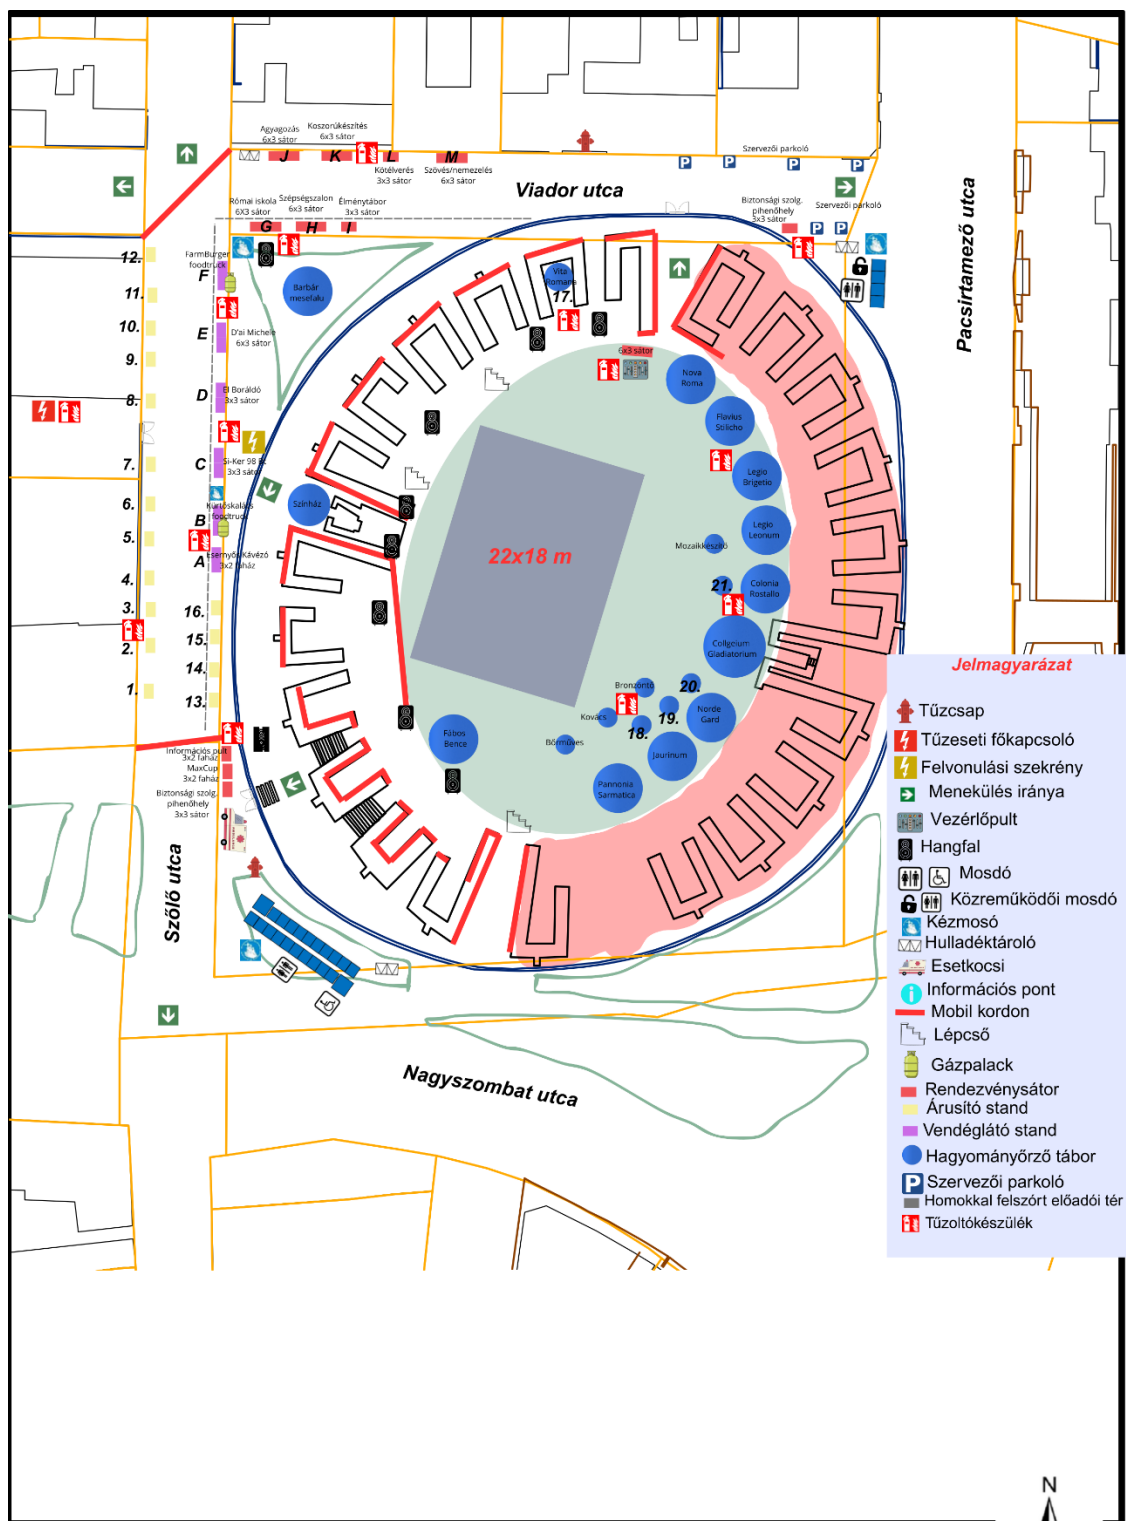

2026. szeptember 12-13. AmfiFeszt

Budapest, 2026. szeptember 4.